



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT26-033541K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 이누스 주식회사(괴산지점)
 - 주소 : 충청북도 괴산군 감물면 충민로 512-22
3. 시험기간 : 2026년 04월 08일 ~ 2026년 05월 29일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : NG, GG, FD, SF[미끄럼방지타일,(298.0×298.0×8.0)mm]
6. 시험방법
 - (1) KS L 1001:2020

| | | | | | | |
|---|-----------|-----|--|-------------|-----|--|
| 확인 | 작성자 성명 | 유운상 | | 기술책임자 성명 | 박영휘 | |
| 비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다. | | | | | | |

2026년 05월 29일


한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5124

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

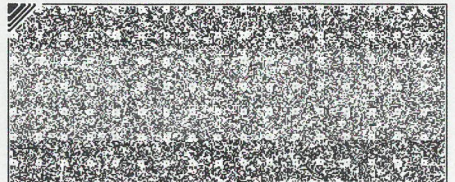

시험성적서

성적서번호 : CT26-033541K

7. 시험결과

1) NG, GG, FD, SF[미끄럼방지타일,(298.0×298.0×8.0)mm]

| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 | 시험장소 |
|------------------------|------|------|----------|----|------|
| 겉모양 한 개의 타일에서의 결점 | - | (1) | 이상없음 | - | A |
| 치수 - 길이 | mm | (1) | 298.4 | | |
| 치수 - 두께 | mm | (1) | 7.3 | | |
| 치수의 불규칙도 - 최대값과 최소값의 차 | mm | (1) | 0.1 | | |
| 뒤틀림 - 대각선 1 | mm | (1) | 0.1 (블록) | | |
| 뒤틀림 - 대각선 2 | mm | (1) | 0.1 (블록) | | |
| 옆면 뒤틀림 | mm | (1) | 0.1 | | |
| 흡수율 | % | (1) | 0.6 | | |
| 꺾임 강도 | N/cm | (1) | 153 | | |
| 내균열성 | - | (1) | 이상없음 | | |
| 내마모성 | g | (1) | 0.01 | | |
| 내약품성 - 내산성 | - | (1) | 이상없음 | | |
| 내약품성 - 내알칼리성 | - | (1) | 이상없음 | | |
| 내동해성 | - | (1) | 이상없음 | | |
| 동적 미끄럼 저항성 시험 | - | (1) | 0.65 | | |

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —

